



CELLULE A CHARIOT

IXPOD 320 SG

Refroidissement rapide

Modèle 2 Chariots 20 niveaux GN 2/1



Cellule avec mannequin
évaporateur à droite



Cellule avec mannequin
évaporateur à gauche

Codes appareils : 612030 (mannequin évaporateur à droite)
612031 (mannequin évaporateur à gauche)



Tableau de Commande

- * Cellule de refroidissement rapide, livrée démontée sans sol, destinée à recevoir 2 chariots multiglossières GN2/1 d'une capacité de 320 Kg réparties sur 20 niveaux, permettant de passer de +63°C à +10°C en moins de 90 minutes.
- * Possibilité de chargement avec 2 chariots GN2/1 ou 4 chariots GN1/1 en entrée 530 ou avec chariots de four équivalents.
- * Le caisson d'évaporateur est fourni avec détendeur et électrovanne.
- * Construction par panneaux démontables assemblés par système à crochet. Livraison démontée.
- * L'équipement électrique de la cellule comprend un interrupteur d'isolement, un disjoncteur bipolaire, un coupe circuit unipolaire avec fusible et un bornier de connexions.
- * Régulation électronique à façade lisse comprenant 3 touches capacitatives, permettant d'effectuer des cycles de refroidissement, surgélation, conservation et dégivrage :
 - 1 bouton lancement et arrêt cycle par défaut
 - 1 bouton choix de fonction annexe (anti-surgélation, dégivrage ou surgélation)
 - 1 boutons HACCP permettant d'avoir le temps de cycle écoulé et une estimation du temps de cycle restant
- * Porte avec joint magnétique et joint racleur, avec 2 charnières à rampe et fermeture centrale à décondamnation intérieure. Interrupteur de porte permettant l'arrêt du système frigorifique. Inversion possible du sens d'ouverture avec l'option tableau de commande déporté.
- * Vidange des eaux de dégivrage directe à l'égout avec évacuation à l'arrière ou sur le coté de l'appareil.


OPTIONS

- 2^{ème} porte double accès traversant
- Tableau de commande déporté (Lg.5M)
- Ouverture à droite porte avec tableau de commande
- Enregistreur sortie USB
- Fond inox rayonné R15
- Kit plinthes intérieures
- Kit plinthes extérieures
- Ventilateurs évaporateur IP55
- Prise HACCP avec sonde


Cellule chariot IXPOD 320 SG Refroidissement Rapide

Modèle 2 Chariots 20 niveaux GN 2/1



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)		Hauteur	Largeur	Profond
	Extérieures	2180	1250	1965
	Intérieures	1900	780	1745
	Tab cde déporté	220	305	80
Poids (Kg)		Colis 1		Colis 2
	Brut	285		250
Colisage (mm)		Hauteur	Largeur	Profond
	Colis 1	1040	2200	1370
	Colis 2	850	2200	1060
Electricité				
	Tension et fréquence	1~230V 50 Hz+T		
	Protection	aM 6		
	Puissance maxi	1000 W		
Frigorifique				
	Puissance frigo	17000 W à -15/+55°C		
	Type évaporateur	Ventilé traité anticorrosion		
	Réfrigérant	R452A		
	Charge réfrigérant	(voir plaque signalétique) à prévoir par l'installateur		
	Détente	Détendeur thermostatique		
Capacités				
	Charge / cycle	320 Kg		
	Chariot (non fourni)	4 GN1/1 ou 2 GN2/1		
	Nbre niveaux maxi	20		
Températures				
	Ambiance maxi	+43°C		
	Plage température	+63°C à +10°C en 90 min.		
Construction				
	Type	Panneaux assemblés par systèmes à crochet		
	Habillage Int / Ext	Inox 304		
	Isolation	Polyuréthane ép.80mm		
Normes				
		Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : XP U 60 010		

Cellule avec mannequin évaporateur à droite

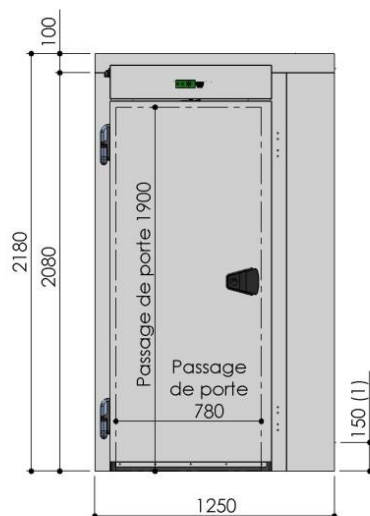

Cellule avec mannequin évaporateur à gauche

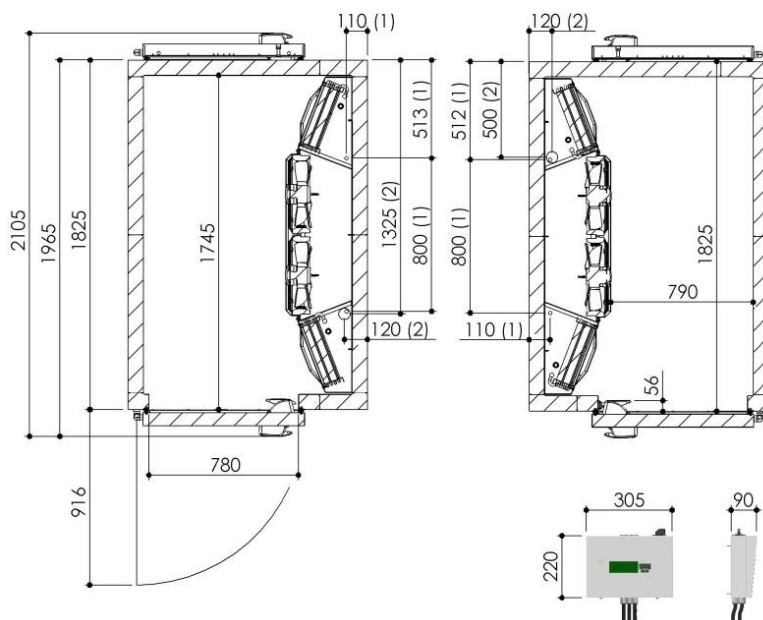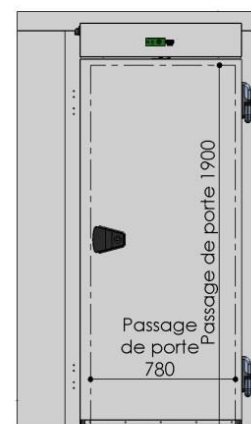

Option tableau de commande déporté

Murale ou traversante représentée avec porte arrière

- (1) Vidange eaux dégivrage (tube PVC Ø20 avec siphon Ø32)
(2) Raccordements frigorifiques (Aspiration 7/8" et Ligne liquide 3/8")

Implantation et installation :

- La cellule doit être installée sur un sol plan et lisse, parfaitement horizontal. Prévoir une étanchéité au mastic silicone à la périphérie de l'appareil.
- La récupération des eaux de dégivrage se fait dans un égouttoir avec tube d'évacuation ø20. Une double évacuation (1) peut être réalisée sur l'arrière ou sur le côté de la cellule (raccords et siphon PVC ø32 fournis).
- La protection contre les surcharges électriques sont à la charge de l'installateur, prévoir l'installation d'un disjoncteur.

Document non contractuel n° 6TF657303FT-0119 – THIRODE se réserve le droit d'améliorer et de modifier ses produits sans préavis